

93-101/2018

№ от « 21 » 12 2018г.

АКТ


о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма», именуемое в дальнейшем организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора Ленинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Бойченко Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 210 от 01.06.2018 г. с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие


Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» в лице филиала Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Керчь, именуемое в дальнейшем Абонентом, в лице директора Бублика Владимира Леонидовича, действующего на основании доверенности № 20-3/10626 от 20.01.2017г, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

• *границей раздела балансовой принадлежности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по водопроводным и канализационным сетям) Абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства является:*


№ п/п	Адрес объекта	по водопроводным сетям.	по канализационным сетям.
		п.1. на балансе Абонента п.2 на балансе организации водопроводно-канализационного хозяйства	п.1. на балансе Абонента п.2 на балансе организации водопроводно-канализационного хозяйства
1	П. Ленино, ул. Дзержинского, д. 10 (котельная)	п.1. - Водопровод от колодца ВК-2 до здания, внутренние сети. - Водопроводный ввод от колодца ВК-3 на водопроводе В по ул. Дзержинского до здания, внутренние сети п.2. Существующие водопроводные сети Ду 100 мм по ул. Дзержинского.	п.1. Канализационная сеть от здания до колодца КК-1. п.2. Существующая Канализационная сеть Ø150 мм К1 по ул. Дзержинского

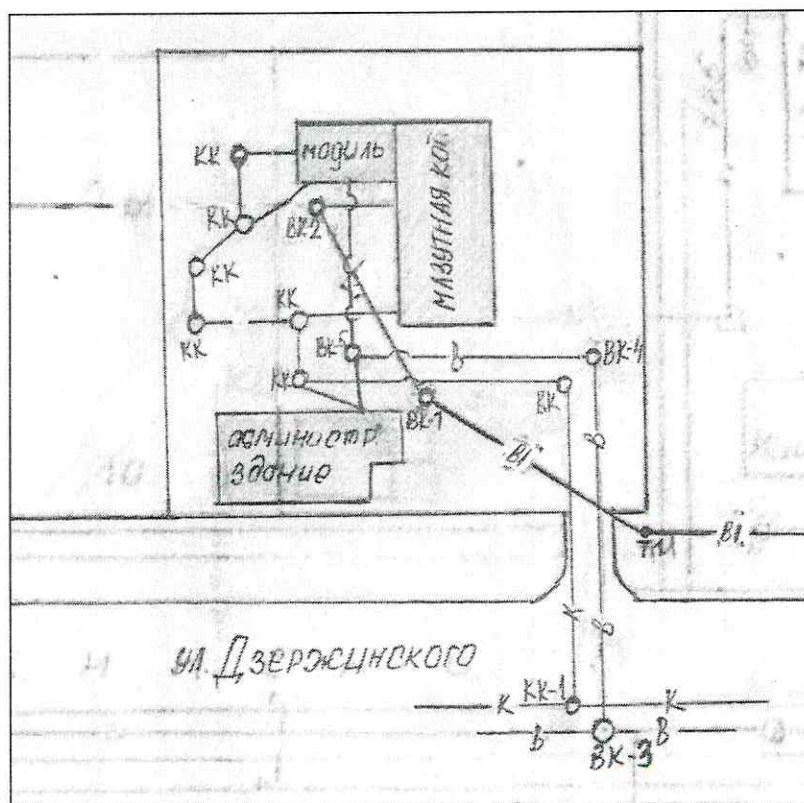

2	П. Ленино, ул. Шоссейная, д. 1 (котельная)	п.1. Водопроводный ввод от колодца ВК1 до здания, внутренние сети п.2. Существующие водопроводная сеть Ду 50 мм.	п.1. Внутренние сети здания п.2. Существующая Канализационная сеть К1 Ø150 мм.
---	--	---	---

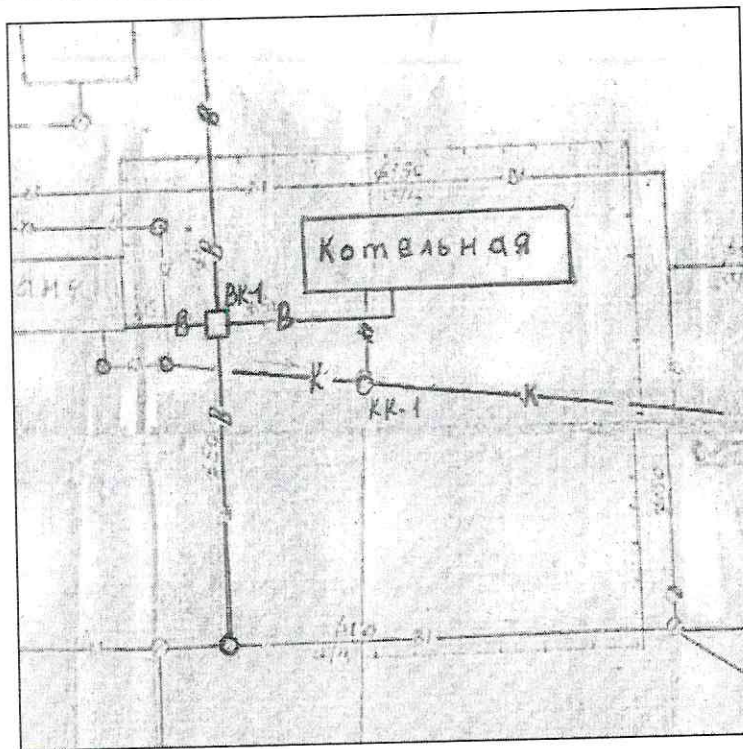

3	П. Ленино, ул. Пирогова, д. 23 (ЦТП)	п.1. Внутренние сети объекта п.2. Существующие водопроводная сеть Ду 200 мм по пер. Пирогова. п.3. Существующие водопроводная сеть Ду 150 мм по пер. Пирогова.	п.1. Канализационная сеть от здания до колодца КК-1. п.2. Существующая Канализационная сеть К Ø150 мм по пер. Пирогова.
---	--------------------------------------	--	--

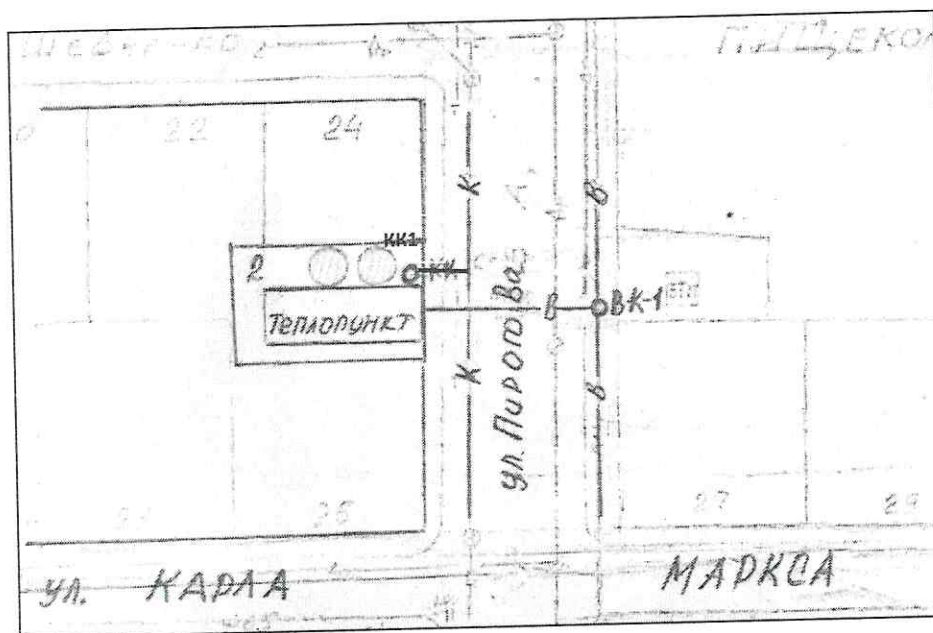

- границей эксплуатационной ответственности (ЭО) объектов, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по водопроводным и канализационным сетям) Абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства является:

№ п/п	Адрес объекта	по водопроводным сетям,	по канализационным сетям,
		п.1. на балансе Абонента п.2 на балансе организации водопроводно-канализационного хозяйства	п.1. на балансе Абонента п.2 на балансе организации водопроводно-канализационного хозяйства
1	П. Ленино, ул. Дзержинского, д. 10 (котельная)	п.1. - Водопроводный ввод от точки присоединения к водопроводам В1 по ул. Дзержинского (т.1.) до здания, внутренние сети - Водопроводный ввод от колодца ВК-3 на водопроводе В по ул. Дзержинского до здания, внутренние сети п.2. Существующие водопроводные сети Ду 100 мм по ул. Дзержинского.	п.1. Канализационная сеть от здания до колодца КК-1. п.2.Существующая Канализационная сеть Ø150 мм К1 по ул. Пушкина.
2	П. Ленино, ул. Шоссейная, д. 1 (котельная)	п.1. Водопроводный ввод от колодца ВК1 до здания, внутренние сети п.2. Существующие водопроводная сеть Ду 50 мм.	п.1. Канализационная сеть от здания до колодца КК-1. п.2.Существующая Канализационная сеть К1 Ø150 мм.
3	П. Ленино, ул. Пирогова, д. 23 (ЦТП)	п.1. Водопроводный ввод от колодца ВК1 до здания, внутренние сети п.2. Существующие водопроводная сеть Ду 200 мм по пер. Пирогова.	п.1. Канализационная сеть от здания до канализационной сети К. п.2.Существующая Канализационная сеть К Ø150 мм по пер. Пирогова.

Организация
водопроводно-канализационного хозяйства



С.А. Бойченко

«...» 2018г

Абонент



В.И. Бублик

2018г

с учетом протокола разногласий

Исп.: ПТО _____

№ 93-101/2018 от « 21 » 12 1018г.

СВЕДЕНИЯ

о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен круглосуточно

№ п/п	Наименование и местоположение объекта (фактический адрес)	Гарантированный объем подачи холодной воды, м ³ /сут. (м ³ /час)	Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения, м ³ /сут. (м ³ /час)	Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения, м
1	П. Ленино, ул. Дзержинского, д. 10 (котельная)	4,167/0,214	10 л/сек при наружном пожаротушении	8-10
2	П. Ленино, ул. Шоссейная, д. 1 (котельная)	4,366/0,194	10 л/сек при наружном пожаротушении	8-10
3	П. Ленино, ул. Пирогова, д. 2 (ЦТП)	0,144/0,018	10 л/сек при наружном пожаротушении	8-10

Организация
водопроводно-канализационного хозяйства

Абонент

Директор

С.А. Бойченко

« » 2018г



В.А. Бублик

2018г

С учетом ценового регулирования

Исп.: ПТО _____

СВЕДЕНИЯ
о режиме приема сточных вод

Режим установлен круглосуточно

Перерывы в продолжительности приема сточных вод допустимы на время проведения аварийно-восстановительных работ в соответствии с нормативными актами РФ.

№ п/п	Наименование и местоположение объекта (фактический адрес)	Максимальный расход сточных вод (часовой), м ³ /час	Максимальный расход сточных вод (секундный), м ³ /сек
1	П. Ленино, ул. Дзержинского, д. 10 (котельная)	0,065	0,000018
2	П. Ленино, ул. Шоссейная, д. 1 (котельная)	0,025	0,000007
3	П. Ленино, ул. Пирогова, д. 2 (ЦТП)	0,018	0,000005


Организация
водопроводно-канализационного хозяйства

Абонент

Директор

С.А. Бойченко

МП « 21 » 12 2018г



В.Л. Бублик

МП 2018г

Исп.: ПТО _____

С В Е Д Е Н И Я

об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод

№ п/п, фактический адрес объекта (территории)	Показания приборов учета на начало подачи ресурса	Дата опломбирования	Дата очередной поверки
п. Ленино ул.Шоссейная	2861	11.07.2018	11.07.2021
п. Ленино ул. Дзержинского	572	11.07.2018	11.07.2021
п. Ленино ул.Пирогова	06	15.06.2016	15.06.2019
п. Ленино ул. Дзержинского	1595	09.12.2015	09.12.2021

№ п/п, фактический адрес объекта (территории)	Расположение узла учета	Диаметр при- бора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета	Технический паспорт при- лагается (указать кол-во листов)
п. Ленино ул. Дзержинского (мазутная кот.)	Согласно ту	40	ВСКМ/16/40 031981	1
п. Ленино ул.Шоссейная	Согласно ту	40	КВБ-10 38805	1
п. Ленино ул.Пирогова	Согласно ту	20	ВСКМ 5/20 32341	1
п. Ленино ул. Дзержинского (газовая кот.)	Согласно ту	32	ЛК-32Х 1336795	1
№ п/п, фактический адрес объекта (территории)	Расположение места отбора проб	Характеристика места отбора проб		
п. Ленино	Ближайшая точка водоразбора (кран, смеситель и т.п.) Абонента	В соответствии с контрольными ко- лодками канализации, указанными в акте балансовой принадлежности (приложение №1)		
		Частота отбора проб, раз в году		
		Согласно действующему законодательству РФ и/или согласно программе кон- троля		



Подписано: *В.П. Бубрик*
С-учетом, упр-во ю. р.г. водох.м.ш.

С В Е Д Е Н И Я

о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Абонента

В целом по всем объектам (территориям)

№ п/п	Месяц	Водопотребление, м³/мес.	Сточные воды, м³/мес.	Сточные воды, (отношение сточных вод к водопотреблению x 100), %	Сточные воды – прием (отведение) поверхностных сточных вод с 7% запасом. Расчет выполнен за календарный 2017 год (фактические данные - выставленные счета Исполнителем) и с учетом 7% запасом, в соответствии с Методическими указаниями по расчету объемов принятых (отведенных) поверхностных сточных вод (Приказ Министра № 639/пр от 17.10.2014г.). м³/мес.	
					в виде инфильтрационных объемов сточ- ных вод (прогнозные объемы)	в виде дождевых, талых и поливочных сточных вод (прогнозные объемы)
1	Январь	0	0	0		0
2	Февраль	0	0	0		0
3	Март	0	0	0		0
4	Апрель	0	0	0		0
5	Май	0	0	0		0
6	Июнь	0	0	0		0
7	Июль	12,56	12,56	100		0
8	Август	13,14	13,14	100		0
9	Сентябрь	11,42	11,42	100		0
10	Октябрь	301,38	27,95	9,27		0
11	Ноябрь	257,41	35,72	13,87		0
12	Декабрь	265,45	36,35	13,69		0
Всего:		861,36	137,14	15,92		0

Исполнитель
Федеральное государственное учреждение
«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии»
ФГУП «ВНИИСТ»
М.П. 9111333333
ИНН 7707083893
ОГРН 1047700389301

С.А. Бойченко

Абонент
Федеральное государственное учреждение
«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии»
ФГУП «ВНИИСТ»
М.П. 9111333333
ИНН 7707083893
ОГРН 1047700389301

В.А. Бурдник

Подпись
С.А. Бойченко

С В Е Д Е Н И Я

о нормативах допустимых сбросов Абонента (лимитах на сбросы), нормативах водоотведения по составу сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для Абонента в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения, Исполнитель устанавливает нормативные показатели общих свойств сточных вод. Прием (отведение) в централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений (по всем территориям и/или объектам настоящего контракта):

Номер и наименование канализационных выпусков	Наименование вещества (показателя)	Ед. изм.	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)	Номер и наименование канализационных выпусков	Наименование вещества (показателя)	Ед. изм.	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
Согласно приложению №1 к настоящему контракту (для отдельно стоящих объектов)	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300,0		Цинк	мг/дм ³	1,0
	БПК ₅	мг/дм ³	300,0		Хром общий	мг/дм ³	0,5
	ХПК	мг/дм ³	500,0		Хром шестивалентный	мг/дм ³	0,05
	Азот общий	мг/дм ³	50,0		Никель	мг/дм ³	0,25
	Фосфор общий	мг/дм ³	12,0		Кадмий	мг/дм ³	0,015

Согласно приложению №1 к настоящему контракту (для отдельно стоящих объектов)	Нефтепродукты	мг/дм ³	10,0	Свинец	мг/дм ³	0,25
	Хлор и хлорамины	мг/дм ³	5,0	Мышьяк	мг/дм ³	0,05
	Соотношение ХПК : БПК5*	-	2,5	Ртуть	мг/дм ³	0,005
	Фенолы (сумма)	мг/дм ³	5,0	Водородный показатель (рН)	единиц	6,0 – 9,0
	Сульфиды (S-H2S+S2-)	мг/дм ³	1,5	Температура	°C	+ 40,0
	Сульфаты	мг/дм ³	1000,0	Жиры	мг/дм ³	50,0
	Хлориды	мг/дм ³	1000,0	Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС)	мг/дм ³	20,0
	Алюминий	мг/дм ³	5,0	СПАВ неионогенные	мг/дм ³	10,0
	Железо	мг/дм ³	5,0	СПАВ аннионные	мг/дм ³	10,0
	Марганец	мг/дм ³	1,0	Полхлорированные бифенилы (сумма ПХБ)	мг/дм ³	0,001
	Медь	мг/дм ³	1,0	Примечание: * Показатель соотношения ХПК : БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм ³ .		



Исполнитель: С.А. Бойченко



В.А. Бурмистров